

Afgørelse om medbenyttelse af rørlagt vandløb matr.nr. 4p og 5i Højrup By, Herslev

Fredericia Kommune har modtaget en ansøgning fra Ucon ApS på vegne af EWII Vand A/S om tilladelse til medbenyttelse af privat rørlagt vandløb på matr.nr. 4p og 5i Højrup By, Herslev.

Baggrund

Ansøgningen er begrundet i etableringen af en ny transmissionsledning for drikkevand mellem Kolding og Taulov. I forbindelse med anlægsarbejdet er der behov for en midlertidig udledning af drikkevand til det private rørlagte vandløb ved Nyvangen.

Det private rørlagte vandløb har udløb i en åben grøft langs med Nyvangen og munder i Tilløb til Øsdal Bæk. Tilløb til Øsdal Bæk har et videre udløb i det offentlige vandløb Øsdal Bæk.

Udledningspunktet er beliggende i et privat rørlagt vandløb på matr.nr. 4p Højrup By, Herslev. Det topografiske opland til udledningspunktet udgør ca. 2 ha. De ansøgte udledninger på henholdsvis 2,5 l/s og 1,5 l/s overstiger dermed den naturlige afstrømning fra oplandet.

Den naturlige afstrømning, som svarer til den maksimale udledningsmængde, er for oplandet til Øsdal Bæk fastsat til 0,6 l/s/ha. For et opland på 2 ha svarer dette til en maksimal naturlig afstrømning på 1,2 l/s.

Da udledningen sker til et rørlagt privat vandløb, og da den ansøgte udledning overstiger den naturlige afstrømning, kræver udledningen tilladelse til medbenyttelse efter vandløbslovens §63¹.

Udledningsmængden fremgår af nedenstående skema i perioden fra juli 2027 til januar 2028.

9. oktober 2026

Doknr.
26-11363-7

Sagsnr.
26-11363

Gothersgade 20
7000 Fredericia

CVR:
69116418

Kontaktperson
Stine Ellen Paulsen
T: 25 51 27 55
E: stine.paulsen@fredericia.dk

¹Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 Bekendtgørelse af lov om vandløb



Periode	Tidsrum [dage]	Udledning [l/s]	Samlet mængde [m ³]	Bemærkning
juli – oktober 2027	Etablering vandledning inkl. trykprøvning			
juli - oktober 2027	7	2,5	1.500	Renskylning inkl. vandprøve
juli/oktober 2027 – januar 2028	60	1,5	7.500	Sivemængde mens nedstrøms strækning etableres.
januar 2028	Skylningen ophører fuldstændig			

Accept og høring af medbenyttelse

Inden kommunen giver tilladelse til medbenyttelse til det pågældende vandløb, skal ejere af de arealer, som det rørlagte vandløb gennemløber, give accept til den ansøgte medbenyttelse.

Udkast til medbenyttelsestilladelsen er sendt i partshøring hos lodsejerne til matr.nr. 4p og 5i Højrup By, Herslev fra den 21. september til den 5. oktober 2026 (2 uger).

Der er ikke indkommet bemærkninger i forbindelse med partshøringen.

På vegne af EWII Vand A/S har Uncon ApS indhentet accept fra ejerne af matr.nr. 4p og 5i Højrup By, Herslev. Kommunen har modtaget skriftlig accept fra begge lodsejere.

Afgørelse

Fredericia Kommune meddeler hermed, i henhold til vandløbslovens § 63, tilladelse til medbenyttelse af vandløb til Ucon ApS på vegne af EWII Vand A/S i forbindelse med midlertidig udledning af vand fra renskylning af en drikkevandsledning til det rørlagte vandløb beliggende på matr.nr. 4p og 5i Højrup By, Herslev. Vandløbet fortsætter som en åben grøft langs Nyvangen.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

- Udledningen må tidligst påbegyndes, når klagefristen er udløbet.
- Dato for starttidspunktet meddeles til kommunen
- Ansøger er erstatningsansvarlig for eventuelle skader, hvis det kan dokumenteres, at skaderne skyldes den ansøgte medbenyttelse.
- Udledningen skal ske til vandløbet nord for overkørslen til matr.nr. 4p Højrup By, Herslev, medmindre overkørslen udskiftes. Udløbspunktets placering fremgår af den orange pil på nedenstående kort.
- Udledningen skal ske under hensyntagen til de aktuelle vejforhold og må ikke finde sted i perioder med kraftig eller vedvarende nedbør.


Fredericia Kommunes vurdering

Udledningen fra skylning af drikkevandsledningen sker til et rørlagt vandløb bestående af et Ø300 mm rør med et fald på 1 ‰ og en kapacitet på ca. 24 l/s. Det vurderes, at den ansøgte udledning vil optage ca. 10 % af vandløbets kapacitet ved en udledning på 2,5 l/s og ca. 6 % ved en udledning på 1,5 l/s.

Efter den rørlagte strækning fortsætter vandløbet som et åbent vandløb langs Nyvangen. Herfra løber vandet til Tilløb til Øsdal Bæk og videre til det offentlige vandløb Øsdal Bæk.

På baggrund af den ansøgte midlertidige udledning på henholdsvis 2,5 l/s og 1,5 l/s vurderes det, at der er tilstrækkelig kapacitet i det rørlagte vandløb til at modtage udledningen. Det er endvidere lagt til grund, at udledningen på 2,5 l/s kun finder sted i en begrænset periode på syv dage, hvorefter udledningen reduceres til 1,5 l/s.

Derfor vurderer kommunen, at den ansøgte udledning er af midlertidig karakter, og at den ikke vil medføre væsentlige afstrømningsmæssige eller hydrauliske konsekvenser for det rørlagte eller nedstrømsliggende vandløbssystem, når udledningen sker i overensstemmelse med de fastsatte vilkår.

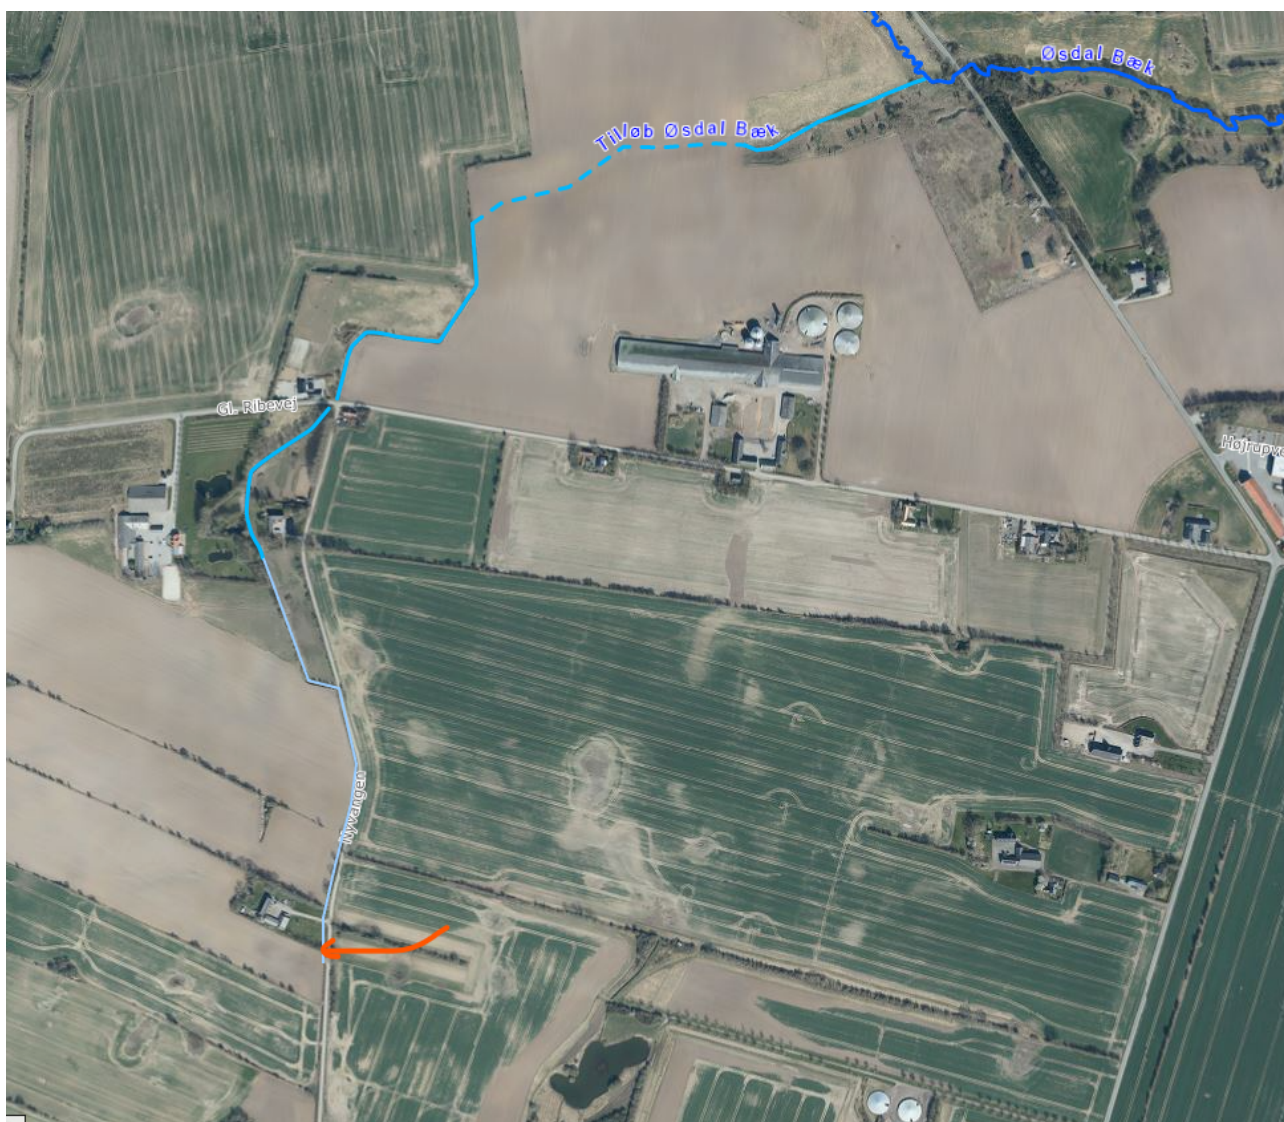

Kort som viser forløb af vandløb og udledningspunkt.



I basisanalysen for de kommende vandområdeplaner for 2027–2033 er det private vandløb ved Nyvangen ikke miljømålsat. Det nærmeste målsatte vandløb er Øsdal Bæk, som ligger ca. 1,2 km nordøst for udlødningspunktet. Øsdal Bæk har et miljømål om god økologisk tilstand, mens den nuværende samlede økologiske tilstand er vurderet som ringe.

Fredericia Kommune vurderer, at den ansøgte medbenyttelse ikke vil hindre opfyldelsen af miljømålet for Øsdal Bæk.

Klagevejledning - vandløbsloven

Afgørelsen kan jævnfør vandløbslovens § 63 med hensyn til økonomiske spørgsmål forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter vejlovens² §§ 105 og 106. Anmodning om at få afgørelsen indbragt for taksationsmyndighederne sendes til kommunen.

Afgørelsen kan jævnfør vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives på Klageportalen, der findes på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagegebyrets størrelse offentliggøres på Nævnenes Hus hjemmeside: www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Hvis en klager ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal klager sende en begrundet anmodning til kommunen, der har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen om fritagelse kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet via Klageportalen senest ved klagefristens udløb. Klagefristen udløber **den 6. november 2026 kl. 23.59**.

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside den 9. oktober 2026 og i Elbobladet den 20. oktober 2026.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 25 51 27 55 eller via e-mail: stine.paulsen@fredericia.dk.

Med venlig hilsen

Stine Ellen Paulsen
Vandløbs- og
spildevandsmedarbejder

² Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 af lov om offentlige vej m.v.



Kopi sendt til:

Ejerne af matr.nr. 4p og 5i Højrup By, Herslev.

Danmarks Naturfredningsforening, hovedforening, dnfredericia-sager@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokal, fredericia@dn.dk

Danmarks Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Botanisk Forening, dbf.oestjylland@gmail.com

DOF hovedforening, natur@dof.dk

DOF lokal, fredericia@dof.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Friluftsrådet, Fredericia, trekantomraadet@friluftsradet.dk

Museerne i Fredericia, museum@museumfredericia.dk

Styrelsen for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 70@fvst.dk

Vejlemuseerne, museerne@vejle.dk